

TRANSFORMADOR CONVENCIONAL MONOFÁSICO


Sumergido en aceite dieléctrico
NTC 818 - RETIE: 2013 #20.25

TEC


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	≤ 167,5 KVA
NUMERO DE FASES	1 ∅ 2
TENSIÓN PRIMARIA	HASTA 36 KV
TENSIÓN SECUNDARIA A PLENA CARGA	HASTA 36 KV
TIPO DE CONEXIÓN	li0
TENSION SERIE	HASTA 36 KV
NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO (BIL)	HASTA 200 KV
FRECUENCIA	60 HZ
PERDIDAS EN VACÍO	DE ACUERDO A NTC 818
PERDIDAS DE CORTOCIRCUITO	DE ACUERDO A NTC 818
TIPO DE CONMUTADOR	CIRCULAR – LINEAL (TIPO EXTERIOR)
DERIVACIÓN DEL CONMUTADOR	(+1 -3)*2.5% ó (+2 -2)*2.5% (SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE)
TIPO DE REFRIGACIÓN	ONAN
AUMENTO DE TEMPERATURA DE LOS DEVANADOS	65°C SEGÚN NTC 818
NIVEL DE EMISIÓN SONORA	>48 dB HASTA 55 dB (SEGÚN SU POTENCIA - NTC 5978)
TIPO DE USO	EXTERIOR E INTERIOR
TERMINALES AISLADOS	PASATAPAS EN MEDIA TENSIÓN: TIPO CAPACETE ZINCADO, AISLADOR PORCELANA. BORNES DE BAJA TENSIÓN: TIPO OJO O PALETA ZINCADO, AISLADOR PORCELANA.
ALTURA DEL DISEÑO AL NIVEL DEL MAR	1000 MSNM


VISTA FRONTAL

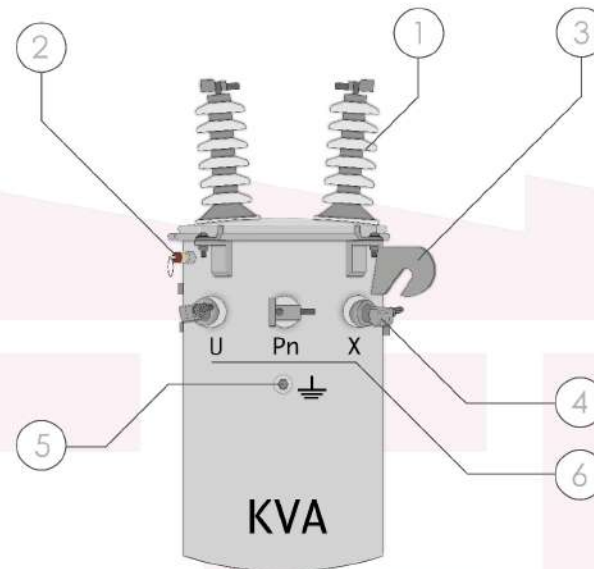

VISTA LATERAL

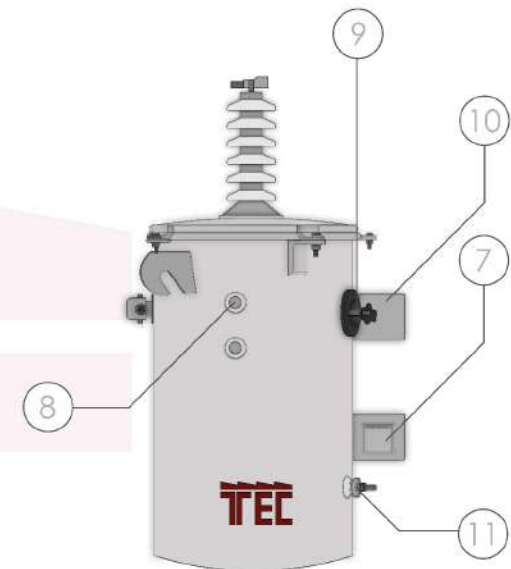

VISTA SUPERIOR

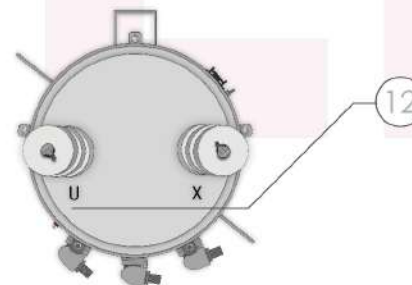

1. Pasatapas de media tensión y su terminal.
2. Válvula de alivio de sobre presión.
3. Dispositivos para levantar y/o izar.
4. Pasatapas de baja tensión y su terminal.
5. Puesta a tierra del terminal neutro.
6. Marcaciones de baja tensión.
7. Placa de características.
8. Dispositivos para instalación de DPS.
9. Conmutador de derivaciones.
10. Dispositivos para fijación o montaje.
11. Puesta tierra del tanque.
12. Marcaciones de media tensión.

TRANSFORMADOR CONVENCIONAL TRIFÁSICO

Sumergido en aceite dieléctrico


NTC 819 - RETIE: 2013 #20.25




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	< 225 KVA
NUMERO DE FASES	3
TENSIÓN PRIMARIA	HASTA 36 KV
TENSIÓN SECUNDARIA A PLENA CARGA	HASTA 36 KV
TIPO DE CONEXIÓN	Dyn5
TENSION SERIE	HASTA 36 KV
NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO (BIL)	HASTA 200 KV
FRECUENCIA	60 HZ
PERDIDAS EN VACÍO	DE ACUERDO A NTC 819
PERDIDAS DE CORTOCIRCUITO	DE ACUERDO A NTC 819
TIPO DE CONMUTADOR	CIRCULAR - LINEAL (TIPO EXTERIOR)
DERIVACIÓN DEL CONMUTADOR	(+1 -3)*2.5% ó (+2 -2)*2.5% (SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE)
TIPO DE REFRIGACIÓN	ONAN
AUMENTO DE TEMPERATURA DE LOS DEVANADOS	65°C SEGÚN NTC 819
NIVEL DE EMISIÓN SONORA	>48 dB HASTA 55 dB (SEGÚN SU POTENCIA - NTC 5978)
TIPO DE USO	EXTERIOR E INTERIOR
TERMINALES AISLADOS	PASATAPAS EN MEDIA TENSIÓN: TIPO CAPACETE ZINCADO, AISLADOR PORCELANA. BORNES DE BAJA TENSIÓN: TIPO OJO O PALETA ZINCADO, AISLADOR PORCELANA.
ALTURA DEL DISEÑO AL NIVEL DEL MAR	1000 MSNM


VISTA FRONTAL

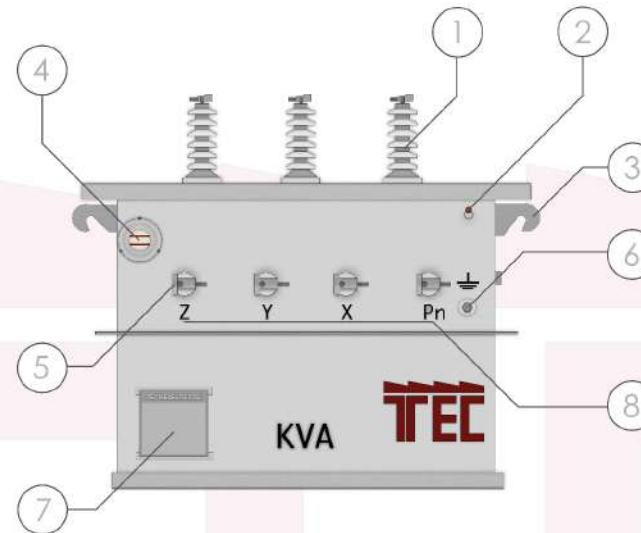

VISTA LATERAL

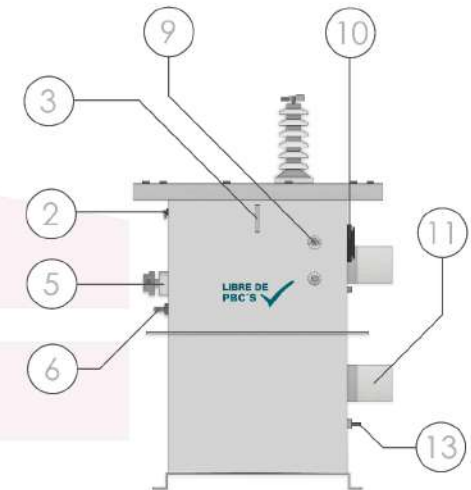

VISTA SUPERIOR

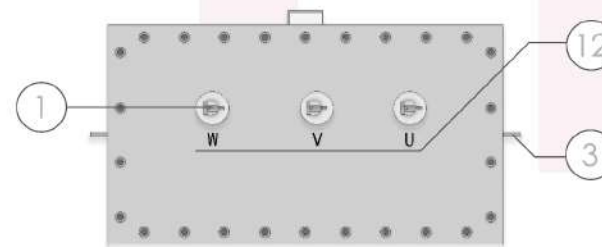

1. Pasatapas de media tensión y su terminal.
2. Válvula de alivio de sobre presión.
3. Dispositivos para levantar y/o izar.
4. Indicador nivel de aceite.
5. Pasatapas de baja tensión y su terminal.
6. Puesta a tierra del terminal neutro.
7. Placa de características.
8. Marcaciones de baja tensión.
9. Dispositivos para instalación de DPS.
10. Conmutador de derivaciones.
11. Dispositivos para fijación o montaje.
12. Marcaciones de media tensión.
13. Puesta tierra del tanque.

TRANSFORMADOR CONVENCIONAL TRIFÁSICO


Sumergido en aceite dieléctrico

NTC 819 - RETIE: 2013 #20.25

TEC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA	≥ 225 KVA HASTA 2000 KVA
NUMERO DE FASES	3
TENSIÓN PRIMARIA	HASTA 36 KV
TENSIÓN SECUNDARIA A PLENA CARGA	HASTA 36 KV
TIPO DE CONEXIÓN	Dyn5
TENSION SERIE	HASTA 36 KV
NIVEL BÁSICO DE AISLAMIENTO (BIL)	HASTA 200 KV
FRECUENCIA	60 HZ
PERDIDAS EN VACÍO	DE ACUERDO A NTC 819
PERDIDAS DE CORTOCIRCUITO	DE ACUERDO A NTC 819
TIPO DE CONMUTADOR	CIRCULAR - LINEAL (TIPO EXTERIOR)
DERIVACIÓN DEL CONMUTADOR	(+1 -3)*2.5% ó (+2 -2)*2.5% (SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE)
TIPO DE REFRIGACIÓN	ONAN
AUMENTO DE TEMPERATURA DE LOS DEVANADOS	65°C SEGÚN NTC 819
NIVEL DE EMISIÓN SONORA	>48 dB HASTA 62 dB (SEGÚN SU POTENCIA - NTC 5978)
TIPO DE USO	EXTERIOR E INTERIOR
TERMINALES AISLADOS	PASATAPAS EN MEDIA TENSIÓN: TIPO CAPACETE ZINCADO, AISLADOR PORCELANA. BORNES DE BAJA TENSIÓN: TIPO OJO O PALETA ZINCADO, AISLADOR PORCELANA.
ALTURA DEL DISEÑO AL NIVEL DEL MAR	1000 MSNM

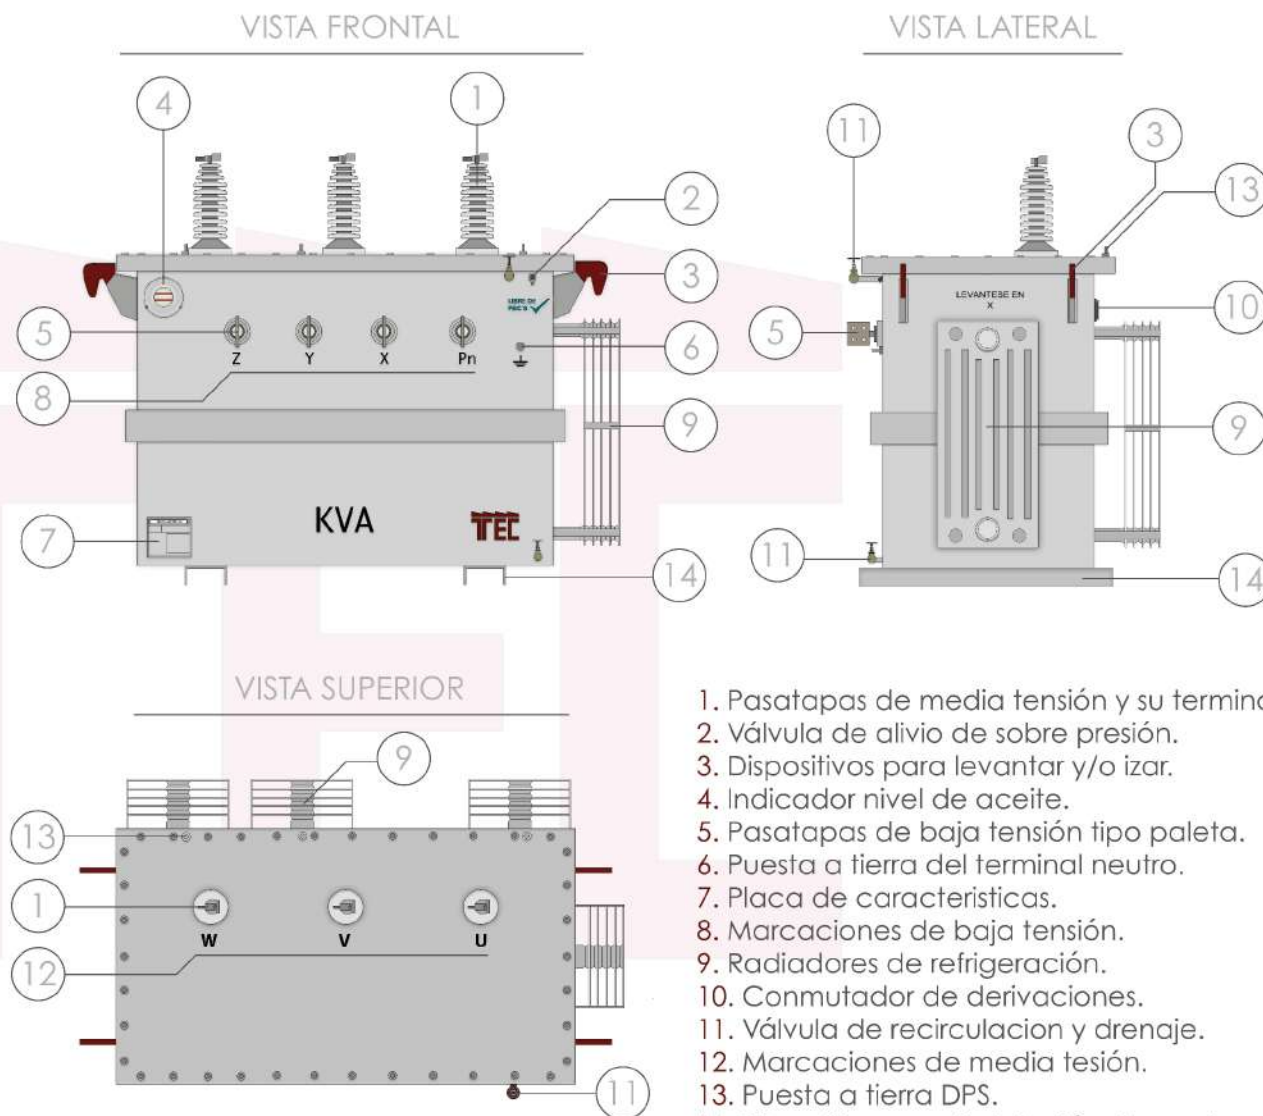

1. Pasatapas de media tensión y su terminal.
2. Válvula de alivio de sobre presión.
3. Dispositivos para levantar y/o izar.
4. Indicador nivel de aceite.
5. Pasatapas de baja tensión tipo paleta.
6. Puesta a tierra del terminal neutro.
7. Placa de características.
8. Marcaciones de baja tensión.
9. Radiadores de refrigeración.
10. Conmutador de derivaciones.
11. Válvula de recirculación y drenaje.
12. Marcaciones de media tensión.
13. Puesta a tierra DPS.
14. Dispositivo para instalación de ruedas.